


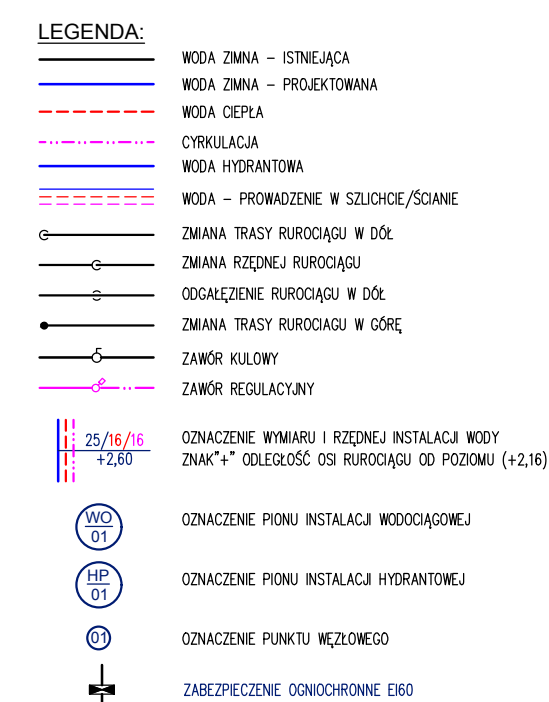

UWAGI:

1. INSTALACJE WODY ZWIĘKSZE WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJA WYKONANE W TECHNOLOGIACH RUR WIELORAKIOWYCH O POŁĄCZENIACH ZAPRĄSKAWIANYCH
2. INSTALACJE WODY PRZECIWOCIĄGOWE WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH
3. MONTAŻ HYDRAUNTOW NA WYSOKOŚCI 1,55m od poziomu (Z PN-B-02885:1997)
4. NA ZWIĄZKACH ZE ZŁĄCZKA DO WODY ZAWIĘZANYCH WYKONAC PN, HA, DNO
5. INSTALACJA PRZECIŻ PROSZY DO WODY ZAWIĘZANYCH ZAPĘCZCZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD
6. INSTALACJE WĄSOWE NA RODZAJA ŚREDNICY RUR
7. INSTALACJA PRZECIŻ PROSZY DO WODY ZAWIĘZANYCH WYKONAC W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NA NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB EI 60, A NIEKIEDYŻY ELEMENTAMI RODZAJA PRZECIWOCIĄGOWE, ZAPĘCZCZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD