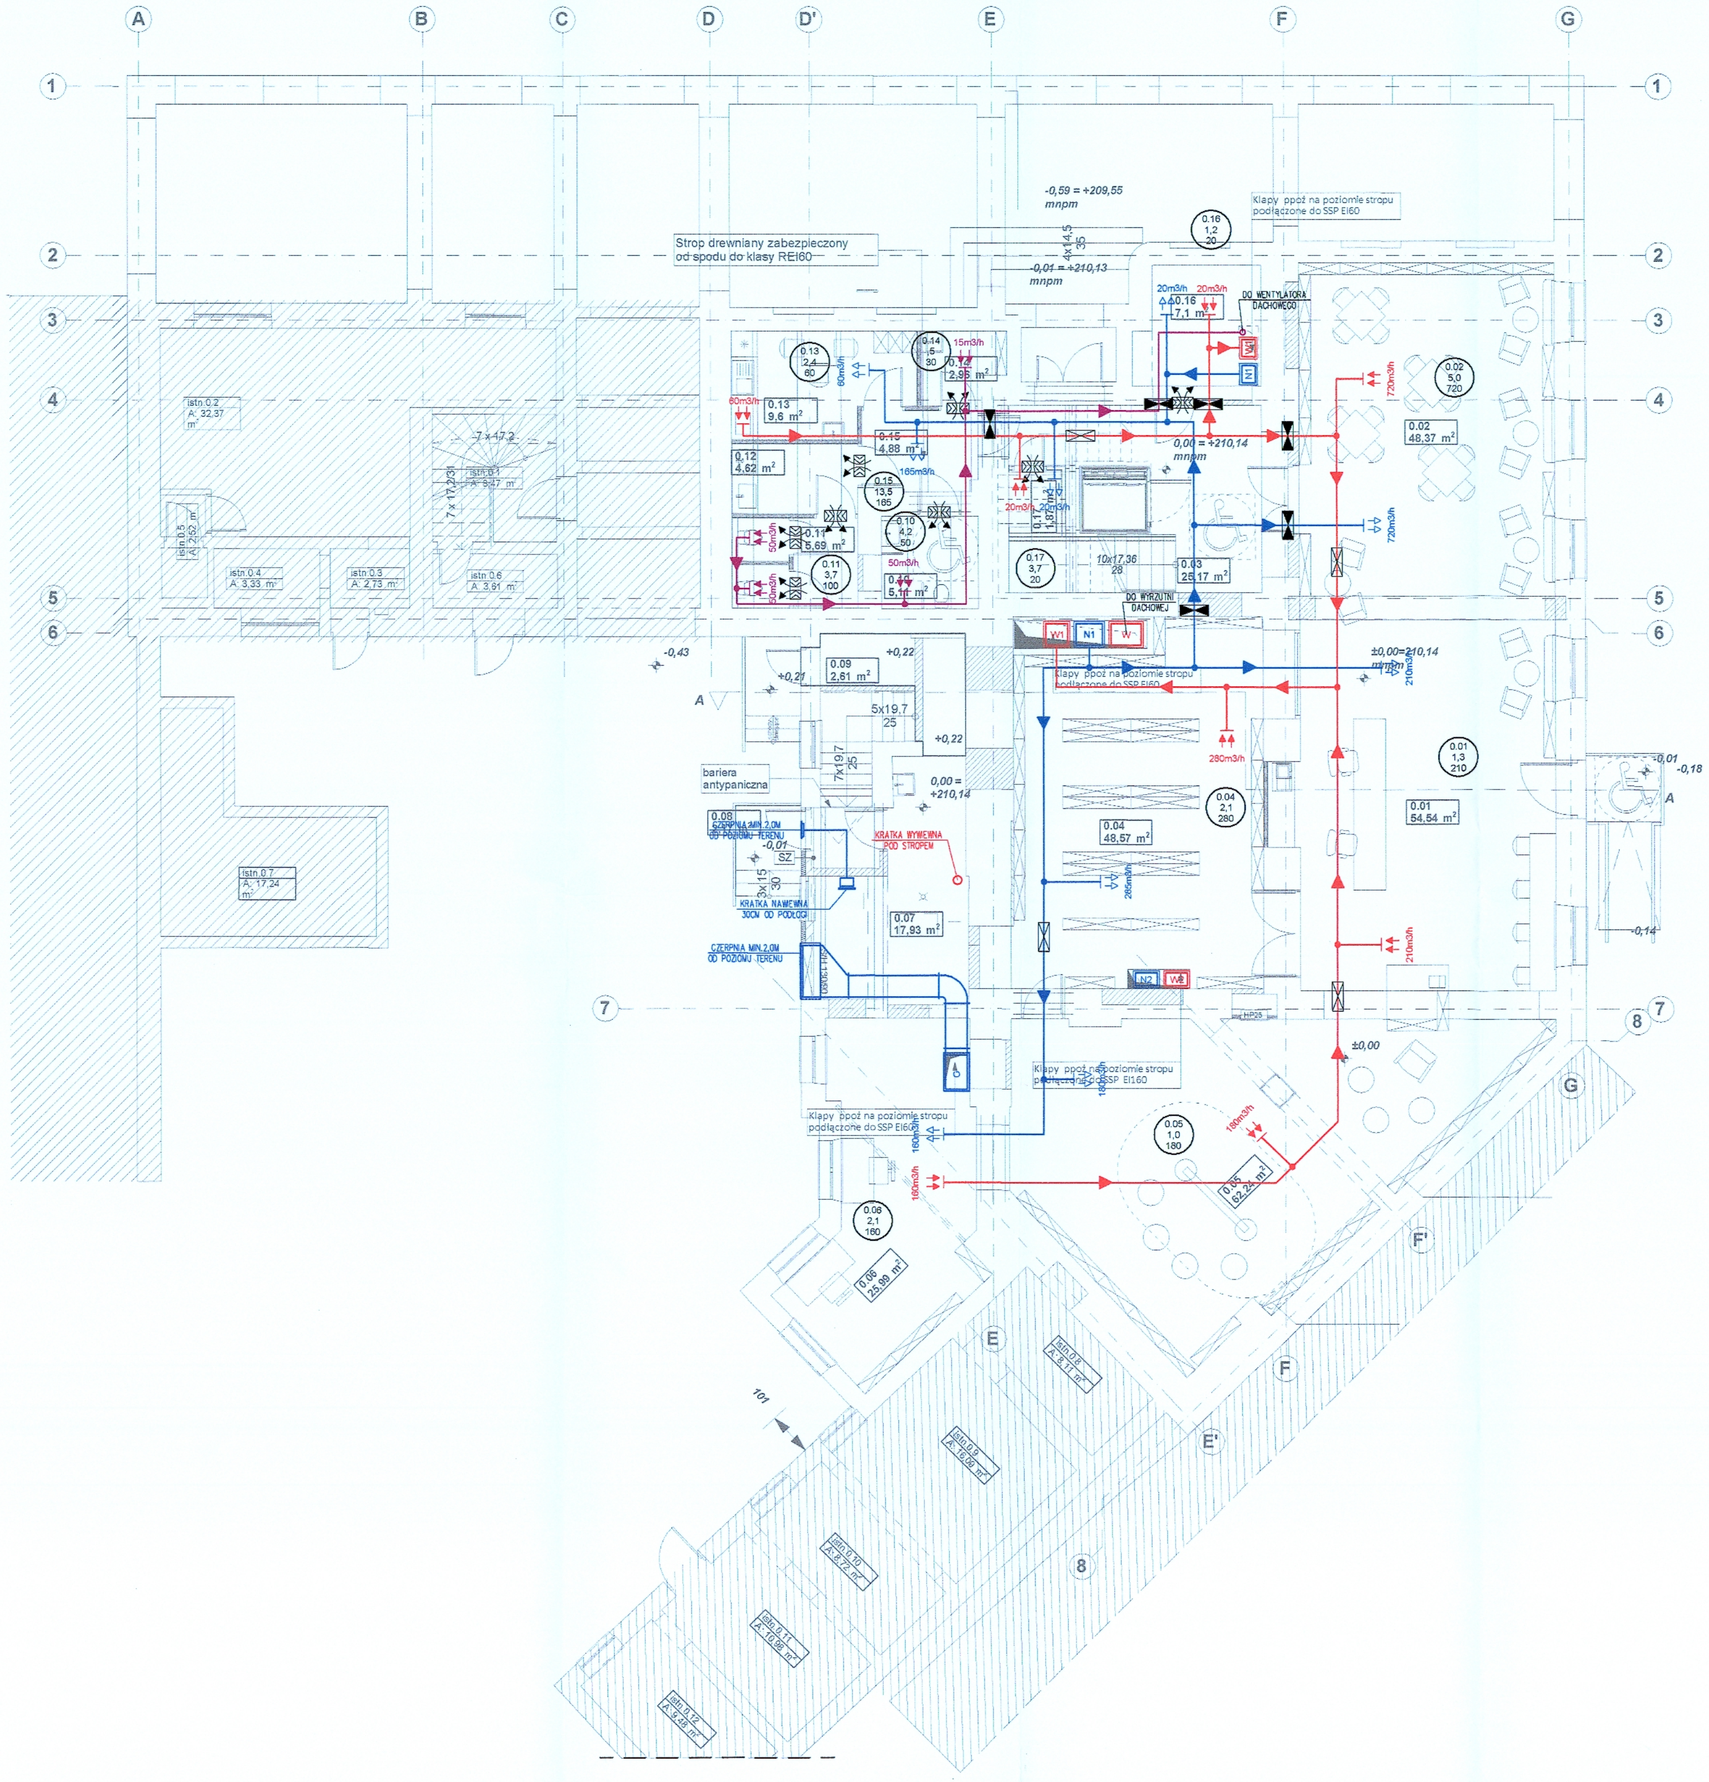

LEGENDA:

- 0.00 / N / V — NETKA POMIESZCZENIA DLA WENTYLACJI ZAWIERA:
  0.00 – NUMER POMIESZCZENIA
  N – KROTNOŚĆ WYMIAN
  V – ILOŚĆ POWIETRZA [m3/h]
- KANAŁ WENTYLACYJNY, NAWIEWNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY, WYWIEWNY
- SKRZYŻOWANIE KANAŁÓW BEZ ICH WZAJEMNEGO POŁĄCZENIA
- SKRZYŻOWANIE KANAŁÓW Z ICH WZAJEMNYM POŁĄCZENIEM
- ELEMENT NAWIEWNY
- ELEMENT WYWIEWNY
- OZNACZENIE NAWIEWNIKA OKIENNEGO
- ELEMENT PRZECIĄGOWY
- OTWÓR REWIZYJNY DLA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
- ZABEZPIECZENIE P-POŻ

URZĄD MIASTA ŁODZI
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY I ROZWOJU
Wydział Urbanistyki i Architektury
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. 42 638 54 40, fax 42 638 43 91

UWAGI:

1. PROWADZENIE INSTALACJI/LOKALIZACJA URZĄDZEŃ/ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNO–WYWIEWNYCH NA CHARAKTER IDEOWY. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
2. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.
3. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.

graphite.group
ul. Narutowicza90/2, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

TEMAT:	PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI
ADRES:	Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4, Dz. nr 120/1 obręb S-1
INWESTOR:	BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 48, 90-427 ŁÓDŹ
STADIUM:	Projekt budowlany
BRANŻA:	Instalacje sanitarne
PROJEKTANT:	mgr inż. Agnieszka CHRUSTOWSKA upr.bud.nr LOD/2243/PWOS/13
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Michał Krysiak upr.bud.nr LOD/0924/POOS/08
RYSUNEK:	Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej.
DATA: Marzec 2020r.	SKALA: 1:100 / NR RYSUNKU: IS-18