




WŁĄCZENIE PODEJŚCIA POD SKROPINY DO ODPIYU ZLEWU LUB UMYWALKI/PIONU

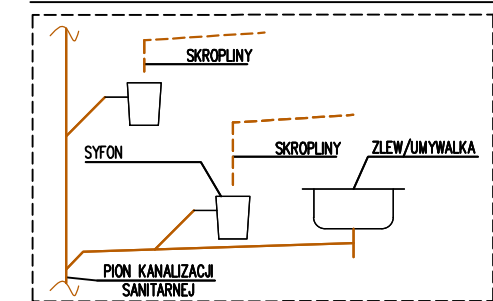

- LEGENDA:**
- FREON — RURY MIEDZIANE
 - SKROPINY — RURY PCV
 - ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
 - ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
 - WYMIAROWANE TRASY RUROCIĄGU: NAD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU—CIĘCZ POD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU—GAZ
 - ETYKIETA POMIESZCZENIA, ZAMIERA: 0.01 —NUMER POMIESZCZENIA 5376W —ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁOD 26°C —TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
 - KL-1.1 —NUMER KLIMATYZATORA
 - CH 01 —NUMER PIONU INSTALACJA FREONOWEJ
 - SYTON Z LEKIEK DO SKROPIŃ

- UWAGI:**
1. INSTALACJE FREONU WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH CHŁODNICZYCH ŁĄCZONYCH METODĄ LUTOWNIA TWARDEGO.
 2. INSTALACJE SKROPIŃ WYKONAĆ Z RUR PCV ŁĄCZONYCH POPRZĘCZ KŁEJENIEM.
 3. PRZEŚCIEŃ RUROCIĄGU PRZEZ PRZEGRODY BUDOWANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ.
 4. NAŁEŻY WYKONAĆ DOŁĄCZ. TEMPCZNA I ANTYROZSIENIOWĄ INSTALACJĘ FREONU Z PREFABRYKOWANYCH OTULIN Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTEZYCZNEGO.
 5. RUROCIĄG FREONU PRZEWODZĄCY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W SYSTEMOWĄ POWŁOKĘ ALUMINIOWĄ ZABEZPECZAJĄCĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.
 6. SKROPIŃY PRZEWODZĄC ZŁ SPADKIEM min.0,5% W KIERUNKU ODPIYU ZLEWU/UMYWALKI.
 7. PRZEŚCIEŃ INSTALACJĘ PRZEZ PRZEGRODY ODOŁEJNIA PRZEWODZĄCEGO ZABEZPECZĄCĄ W KLASIE ODPORNOŚCI ODNOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGII WĄCZNEJ DLA RODZAJU ŚREDNICY RUR.
 8. PRZEŚCIEŃ INSTALACJĘ PRZEZ PRZEGRODY DLA KOTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI ODNOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ D60 LUB REI 60, A NIEBĄDĄCYCH ELEMENTAMI ODOŁEJNIA PRZEWODZĄCEGO, ZABEZPECZĄCĄ W KLASIE ODPORNOŚCI ODNOWEJ TYCH PRZEGROD.

graphite.group

ul. Narutowicza902, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

TEMAT:	PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁÓDZI		
ADRES:	Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4, Dz. nr 120/1 obręb S-1		
INWESTOR:	BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁÓDZI AL. KOŚCIUSZKI 48, 90-427 ŁÓDŹ		
STADIUM:	Projekt wykonawczy		
BRANŻA:	Instalacje sanitarne		
PROJEKTANT:	<i>mgr inż. Agnieszka CHRUSTOWSKA</i> <i>upr.bud.nr ŁÓD/2243/PWOS/13</i>		
SPRAWDZAJĄCY:	<i>mgr inż. Michał Krysiak</i> <i>upr.bud.nr ŁÓD/0924/POOS/08</i>		
RYСУNEK:	<i>Rzut 1 piętra. Instalacja schładzania powietrza.</i>		
DATA:	Lipiec 2020r.	SKALA:	1:100
		NR RYSUNKU:	IS-20